


# Les tronçons au seuil de congestion en 2016

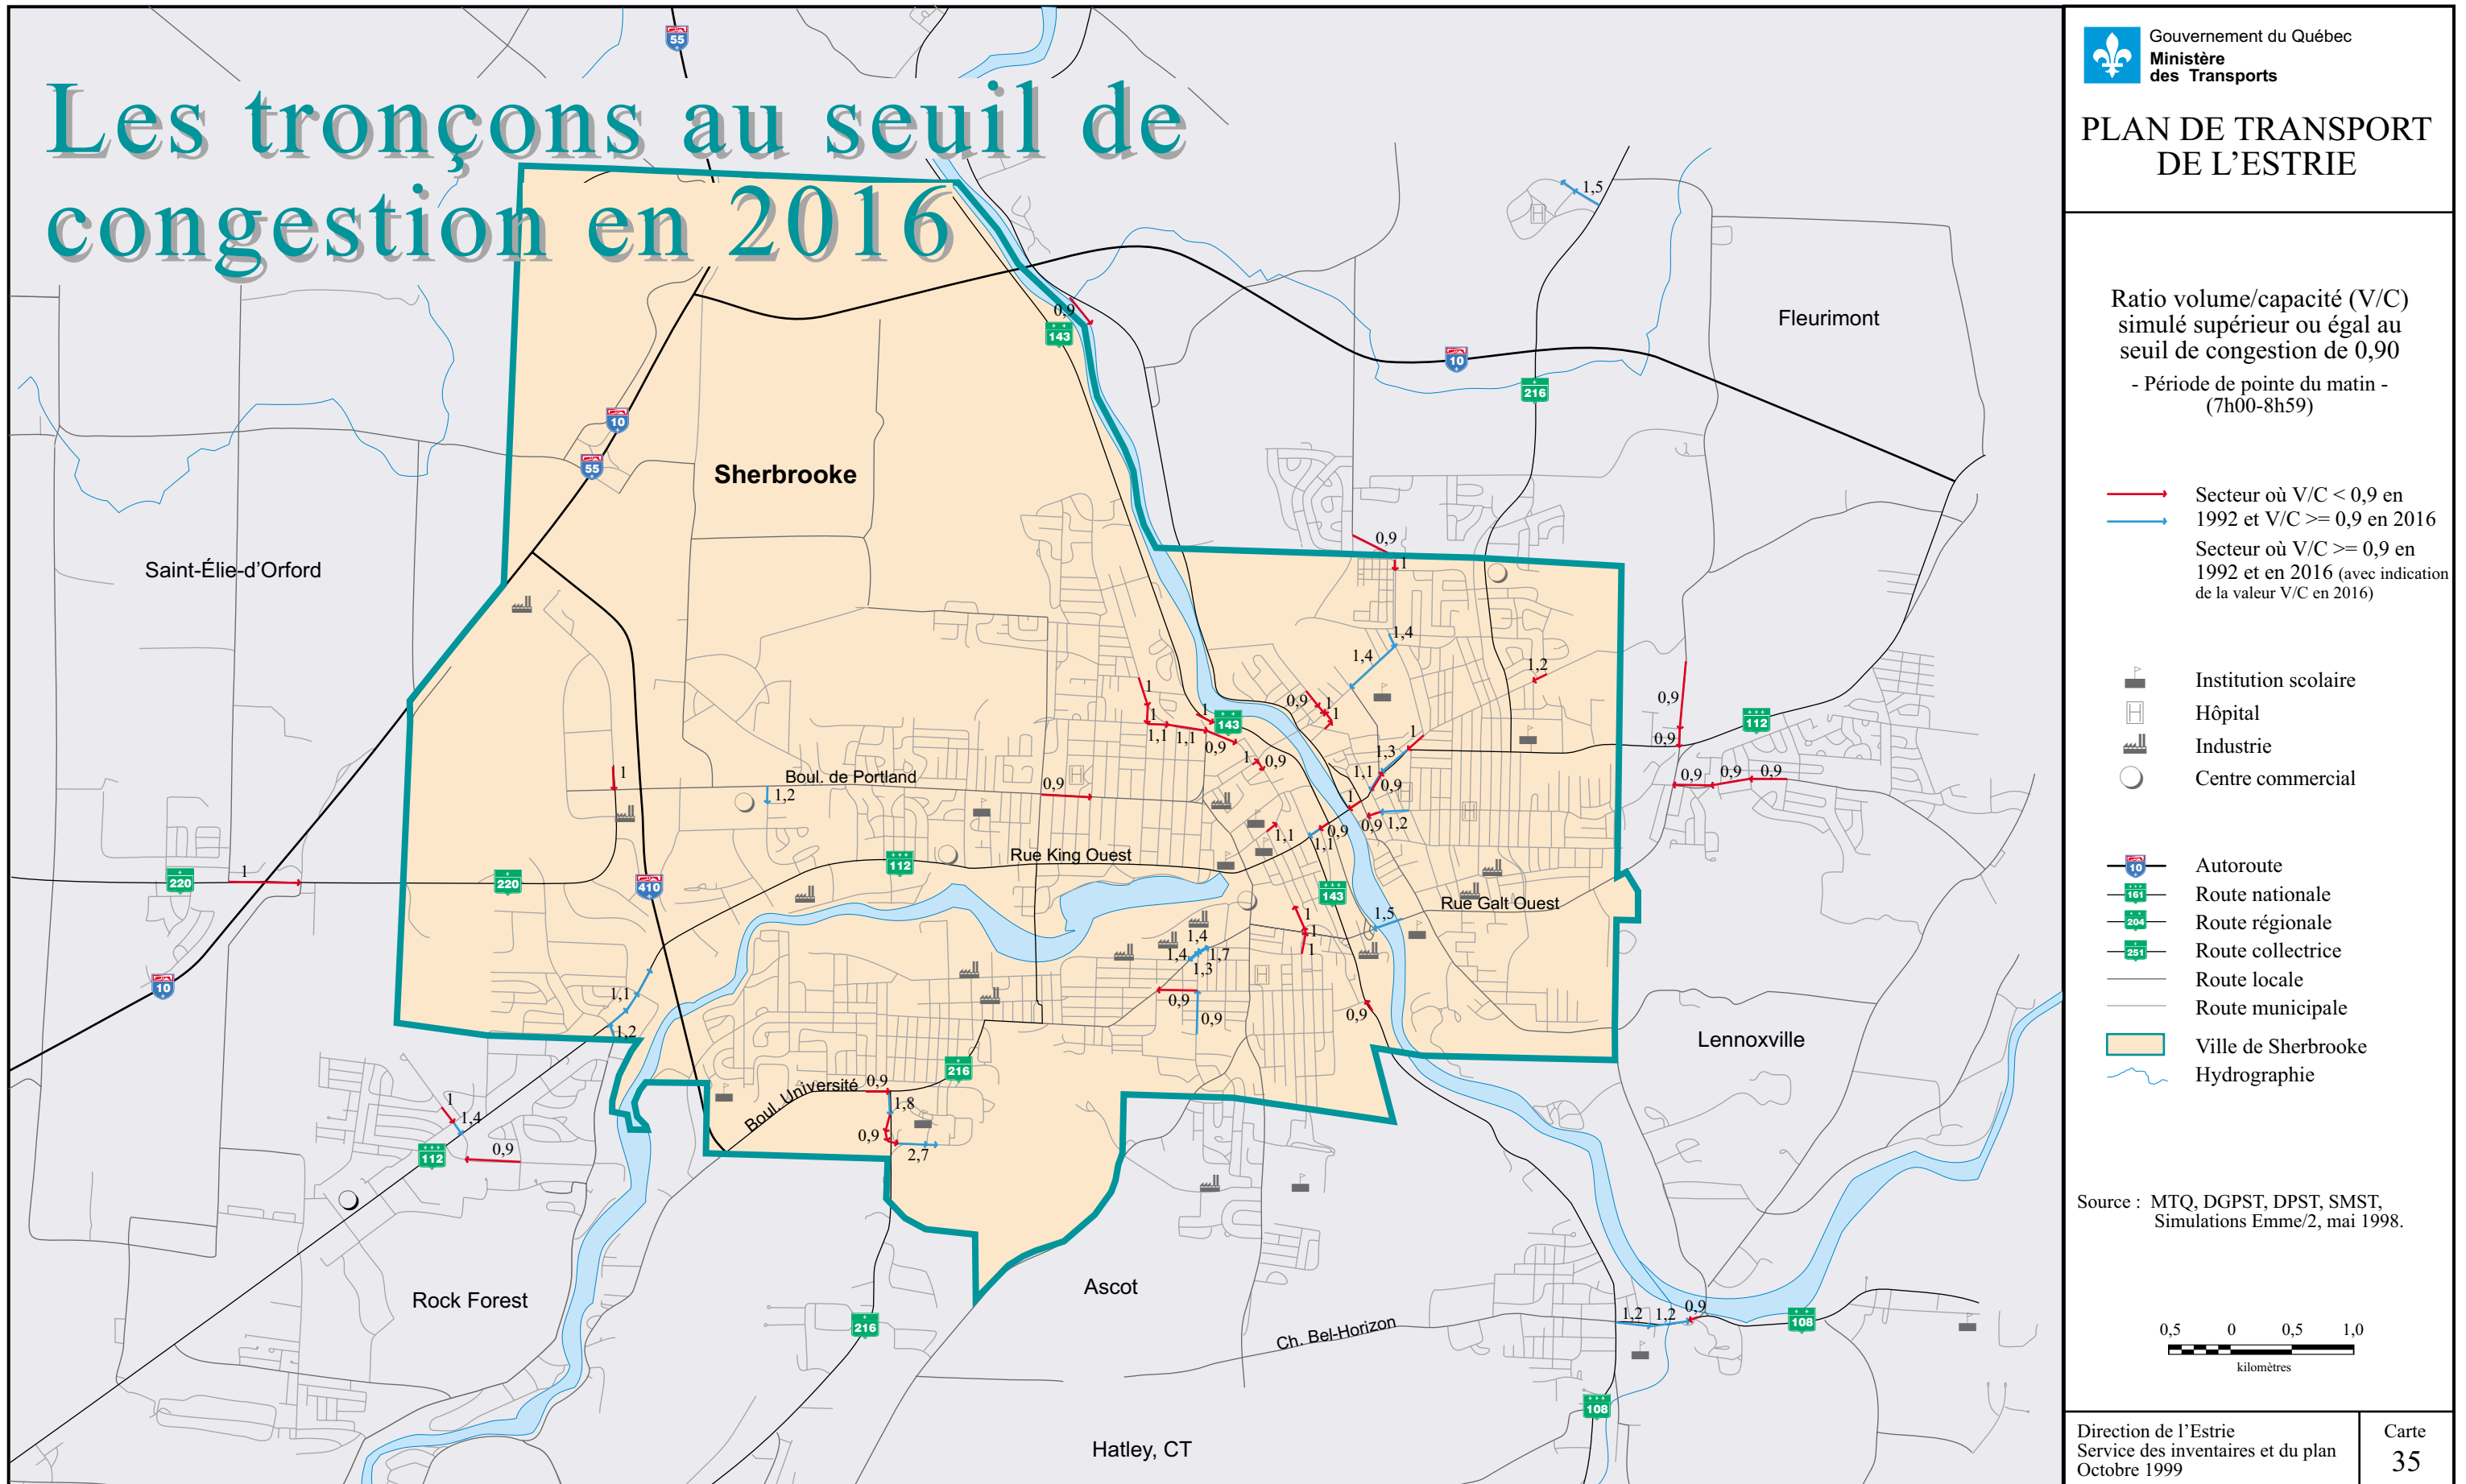

Ratio volume/capacité (V/C) simulé supérieur ou égal au seuil de congestion de 0,90  
- Période de pointe du matin - (7h00-8h59)

→ Secteur où V/C < 0,9 en 1992 et V/C ≥ 0,9 en 2016  
→ Secteur où V/C ≥ 0,9 en 1992 et en 2016 (avec indication de la valeur V/C en 2016)

■ Institution scolaire  
 🏥 Hôpital  
 🏭 Industrie  
 ○ Centre commercial

🛣️ Autoroute  
 🛣️ Route nationale  
 🛣️ Route régionale  
 🛣️ Route collectrice  
 🛣️ Route locale  
 🛣️ Route municipale  
 🏘️ Ville de Sherbrooke  
 🌊 Hydrographie

Source : MTQ, DGPST, DPST, SMST, Simulations Emme/2, mai 1998.

